SPL-UC-CS-III-S20L-BV2,5R

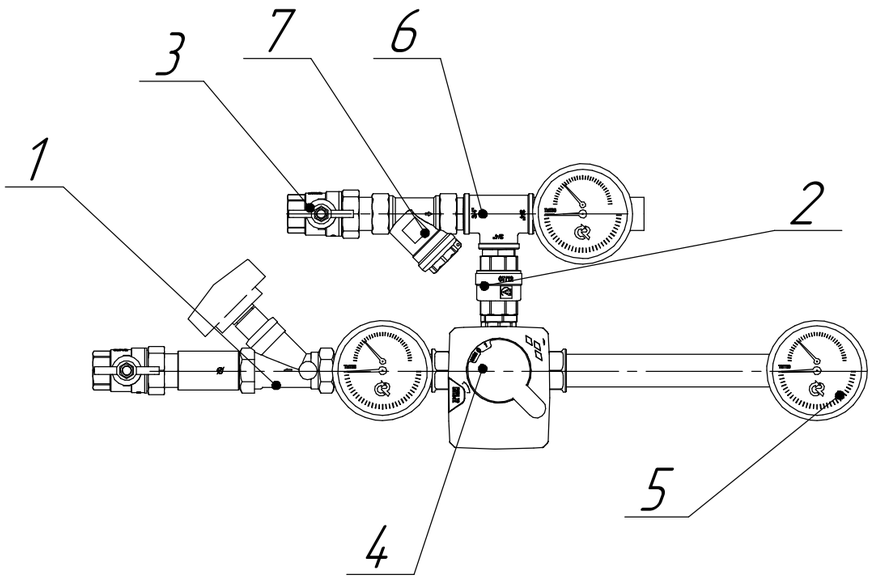

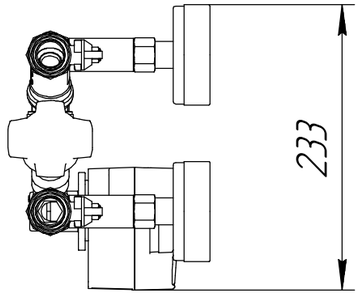

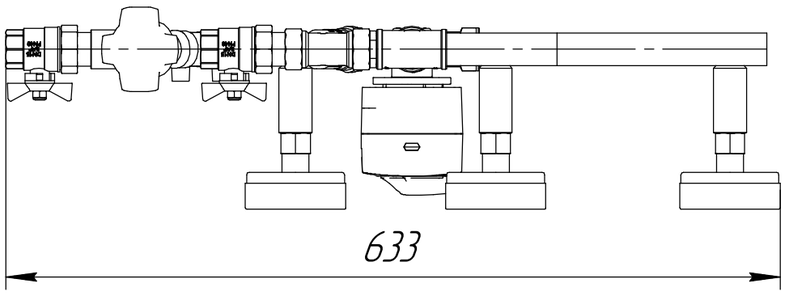

Позиция	Наименование	Кол-во
1	Клапан балансировочный ручной Ridan MNT-R Ду 20	1
2	Клапан обратный Ду 20	1
3	Кран шаровый Ду 20 ABH	2
4	Клапан регулирующий поворотный HRB-3R Ду 15 с электропроводом	1
5	Термоманометр РОСМА ТМТБ-31Т	3
6	Тройник Ду 20 ВВВ	1
7	Фильтр механической очистки косой Ду 20	1

1. При сборке узлов могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации.
2. Уплотнение резьбовых соединений – анаэробный герметик.
3. Узлы имеют паспорта и сертификаты.
4. Рабочее давление узла – 10 бар, давление гидроиспытаний – 15 бар.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SPL-UC-CS-III-S20L-BV2,5R			
Разраб.		Суворова			Узел смешения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:5
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						ООО Фирма "Водокомфорт"		
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.